

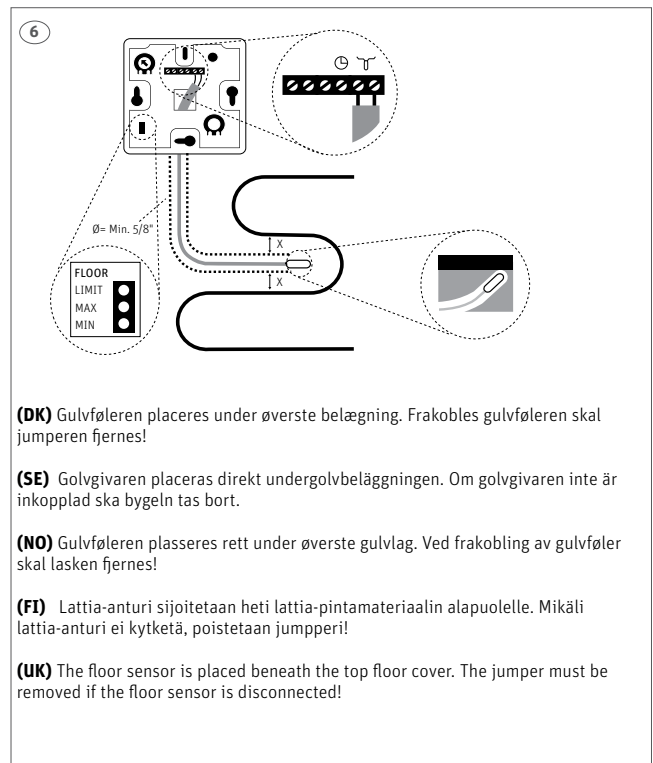
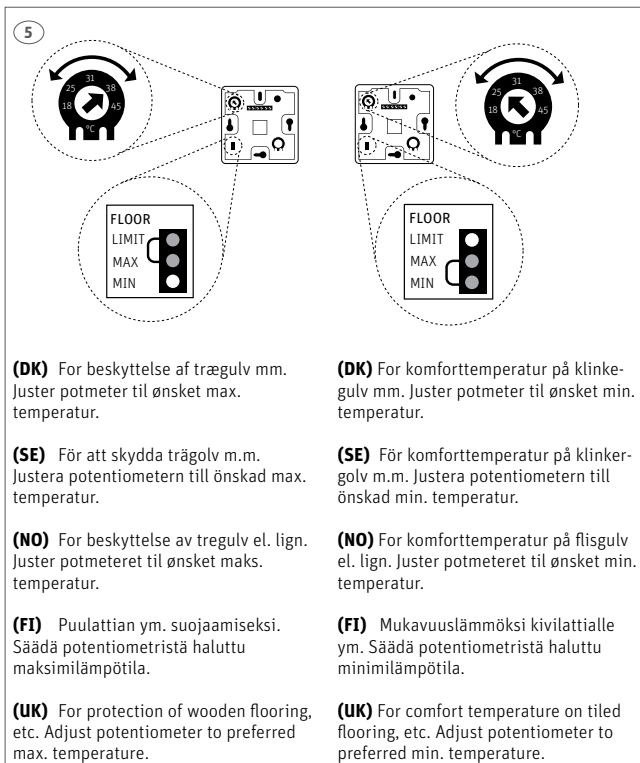
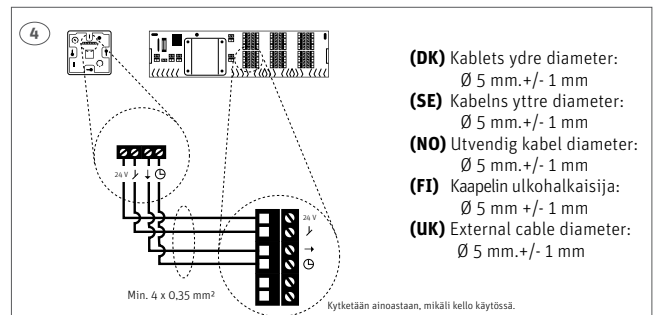
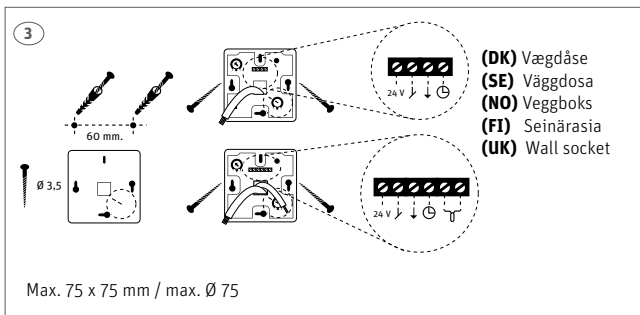
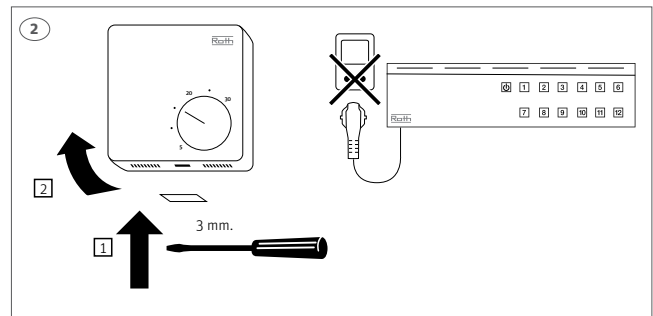
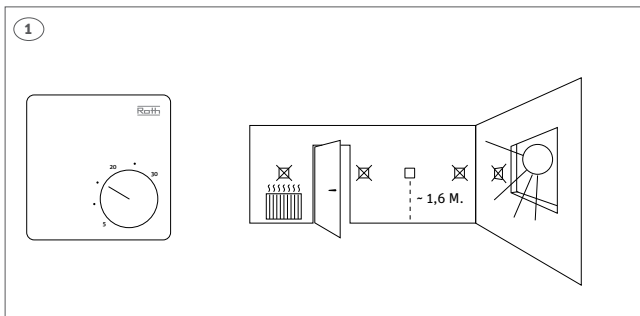
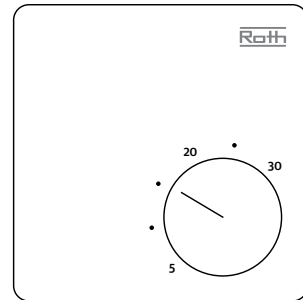



# Roth Basicline

<b>(DK)</b> Roth Basicline rumtermostat, standard Roth Basicline rumtermostat, multi	VVS-nr: 466394.100 VVS-nr: 466394.140
<b>(SE)</b> Roth Basicline termostat, standard Roth Basicline termostat, multi	RSK nr: 242 63 87 RSK nr: 242 63 88
<b>(NO)</b> Roth Basicline romtermostat, standard Roth Basicline romtermostat, multi	NRF nr: 835 86 91 NRF nr: 835 86 92
<b>(FI)</b> Roth Basicline termostaatti, standard Roth Basicline termostaatti, multi	LVI-nro: 2070839 LVI-nro: 2070840
<b>(UK)</b> Roth Basicline wired room thermostat, standard Roth Basicline wired room thermostat, multi	HVAC-no: 7466394100 HVAC-no: 7466394140

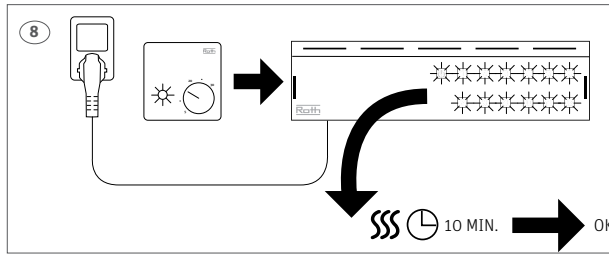


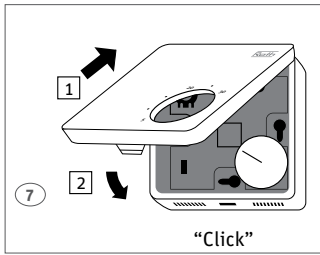

(DK) Første opstart  
(SE) Första uppstarten  
(NO) Første oppstart  
(FI) Ensimmäinen käynnistys  
(UK) First start-up

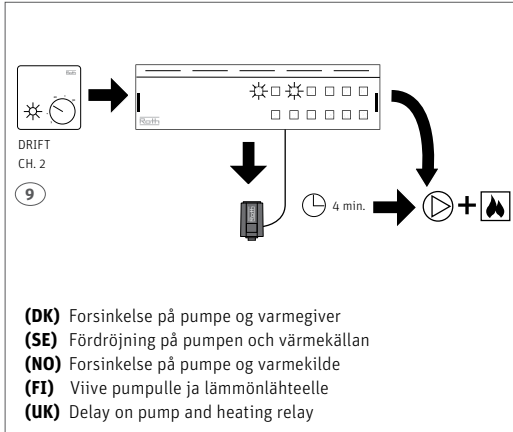

(DK) Forsinkelse på pumpe og varmegiver  
(SE) Fördröjning på pumpen och värmekällan  
(NO) Forsinkelse på pumpe og varmekilde  
(FI) Viive pumpulle ja lämmönlähteelle  
(UK) Delay on pump and heating relay

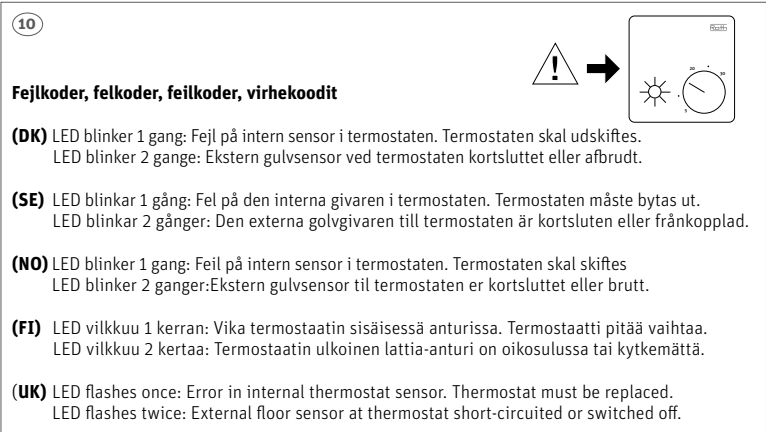

#### Fejlkode, feilkoder, feilkoder, virhekoodit

(DK) LED blinker 1 gang: Fejl på intern sensor i termostaten. Termostaten skal udskiftes.  
LED blinker 2 gange: Ekstern gulvsensor ved termostaten kortslettet eller afbrudt.

(SE) LED blinkar 1 gång: Fel på den interna givaren i termostaten. Termostaten måste bytas ut.  
LED blinkar 2 gånger: Den externa golvgivaren till termostaten är kortsloten eller frånkopplad.

(NO) LED blinker 1 gang: Feil på intern sensor i termostaten. Termostaten skal skiftes  
LED blinker 2 ganger: Ekstern gulvsensor til termostaten er kortslettet eller brutt.

(FI) LED vilkkuu 1 kerran: Vika termostaatin sisäisessä anturissa. Termostaatti pitää vaihtaa.  
LED vilkkuu 2 kertaa: Termostaatin ulkoinen lattia-anturi on oikosulussa tai kytkemättä.

(UK) LED flashes once: Error in internal thermostat sensor. Thermostat must be replaced.  
LED flashes twice: External floor sensor at thermostat short-circuited or switched off.

#### (DK) Tekniske data

Spænding 24 V AC  
Standard termostat:  
Temperatur indstilling 5 - 30°C  
Multi termostat:  
Gulvtemperaturbegrænsning 18 - 45°  
Maks. temperatur v. trægulv: Følg gulvfabri-  
kantens anvisning  
Min. temperatur v. f.eks. klinkegulv 25°C  
Termostaten er vedligeholdelsesfri  
System anvendelse: Temperaturstyring  
af centralvarme-  
baseret gulvvarme  
System anvendelse: Temperaturstyring af  
centralvarmebaseret  
gulvvarme  
Kontrol og styring Elektronisk termostat  
Længde af føleelement 3 meter  
Temperatur for kugletryks test 125°C  
Opnåede SELV-grænser 24 VAC SELV  
Bemærk, at installatører og forhandlere af vores produkter håndterer  
alt support af vores termostat over for slutbrugere.  
Kontakt din installatør eller købsstedet angående yderligere support.

#### (NO) Tekniske data

Spennning 24 V AC  
Standard termostat:  
Temperatur innstilling 5 - 30°C  
Multi termostat:  
Gulvtemperaturbegrensning 18 - 45°  
Maks temperatur for tregulv: Følg gulvleveran-  
dørens anvisninger  
Anbefalt min. komfort temperatur v. flisgulv 25°C  
Termostaten er vedlikeholdsfri  
Kontrollenhetens bruksområde: Temperatur regulering  
av vannbåren  
gulvvarme  
Kontroll og styring Elektronisk termostat  
Lengde på følerledning 3 meter  
Maks temperatur 125°C  
Driftsspennning 24 VAC SELV  
Vær oppmerksom på at tilkobling alltid skal følge de lokale krav og  
regler for elektro. Kontakt din installatør eller selger for mer hjelp.

#### (UK) Technical data

Voltage 24 V AC  
Standard thermostat:  
Temperature setting 5 - 30°C  
Multi-thermostat:  
Floor temperature restriction 18 - 45°  
Max. temperature, wooden flooring: Follow the floor  
manufacturer's  
instructions  
Min. temperature, (e.g.) tiled flooring 25°C  
The thermostat is maintenance-free  
Purpose of control: Temperature control  
of hydronic floor heating  
Construction of control and whether  
the control is electronic  
Extent of any sensing element  
Temperature for the ball pressure test  
SELV limits realized  
24VAC SELV  
Please note that installers and retailers of our products handle all  
support on our thermostat towards end-users.  
Please contact your installer or place of purchase for further support.

#### (SE) Tekniska data

Spänning 24 V AC  
Standardtermostat:  
temperaturinställning 5 - 30°C  
Multi termostat:  
Golvtemperaturgräns 18 - 45°  
Max temperatur vid tregulv: Følg gulvleveran-  
törens anvisning  
Min. temperatur på klinkergulv 25°C  
Termostaten är underhållsfri  
Regleringens syfte: Temperaturreglering  
av vattenburen  
gulvvarme  
Regleringens konstruktionstyp och om  
regleringen är elektronisk Elektronisk termostat  
Längd på avkänningselement 3 meter  
Temperatur för kultrycksprovnigen 125°C  
Realiserade SELV-gränser 24VAC SELV  
Observera att installatörerna och återförsäljarna av våra produkter  
sköter all support till våra slutanvändare när det gäller termostater.  
Kontakta din installatör eller återförsäljare för mer hjälp.

#### (FI) Tekniset tiedot

Jännite 24 V AC  
Standard termostaatti:  
Lämpötilan säätöalue 5 - 30°C  
Multi termostaatti:  
Lattialämpötilan rajoitusalue 18 - 45°  
Maksimilämpötila puulattiaissa: Noudata lattia-  
valmistajan ohjeita.  
25°C  
Minimilämpötila esim. laattalattiaissa  
Termostaatti on huoltovapaa  
Säädön tarkoitus: Vesikiertoisen  
lattialämmityksen  
lämpötilansäätö  
Elektroninen  
termostaatti  
3 metriä  
125°C  
24VAC SELV  
Huomioithan, että tuotteidemme asentajat ja jälleenmyyjät antavat  
kaikkia tuotteisiimme liittyviä neuvoja loppukäyttäjille.  
Pyydä lisäneuvoja asentajalta tai jälleenmyyjältä.



#### (DK) Genbrug af forældede apparater

Apparater med denne etiket, må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. De skal indsamles separat og bortskaffes i overensstemmelse med lokale regulativer.

#### (SE) Återvinning av föräldrad utrustning

Utrustning med denna etikett får ej slängas som normalt hushållsavfall. Den måste sorteras och slängas i enlighet med lokala föreskrifter.

#### (NO) Gjenvinning av foreldet utstyr

Apparater med denne etiketten må ikke kastes sammen med vanlig husholdnings-avfall. De må samles inn separat og kastes i samsvar med lokale bestemmelser.

#### (FI) Vanhojen laitteiden kierrätys

Laitteet merkitty tällä merkillä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Ne on kerättävä erikseen ja hävitettävä paikallisten määräysten mukaan.

#### (UK) Reusing obsolete devices

Devices using this label must not be disposed with general household waste. They must be collected separately and disposed of in compliance with local regulations.

CE EN 60730-1:2000 + EN 60730-2:9:2010

IP20  
EN60520

ROTH DANMARK A/S · Tel. +45 4738 0121 · E-mail: service@roth-danmark.dk · roth-danmark.dk  
ROTH SVERIGE AB · Tel. +46 40534090 · E-mail: service@roth-sverige.se · roth-sverige.se  
ROTH NORGE AS · Tel. +47 67 57 54 00 · E-mail: service@roth-norge.no · roth-norge.no  
ROTH FINLAND OY · Puh. +358 19 440 330 · E-mail: service@roth-finland.fi · roth-finland.fi  
ROTH UK Ltd. · Phone +44 (0) 1984 623982 · E-mail: enquiries@roth-uk.com · roth-uk.com



(DK) Scan koden for komplet produktinformation  
(SE) Skanna koden för komplett produktinformation.  
(NO) Scan koden for komplett produktinformasjon  
(FI) Skannaa koodi saadaksesi lisätietoja.  
(UK) Scan the code for complete product information